

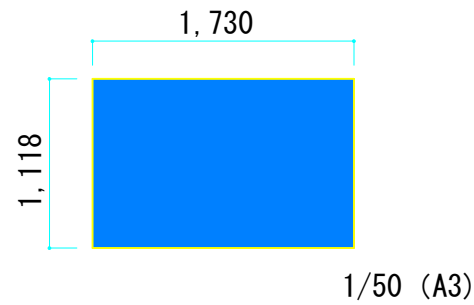


太陽電池モジュール寸法

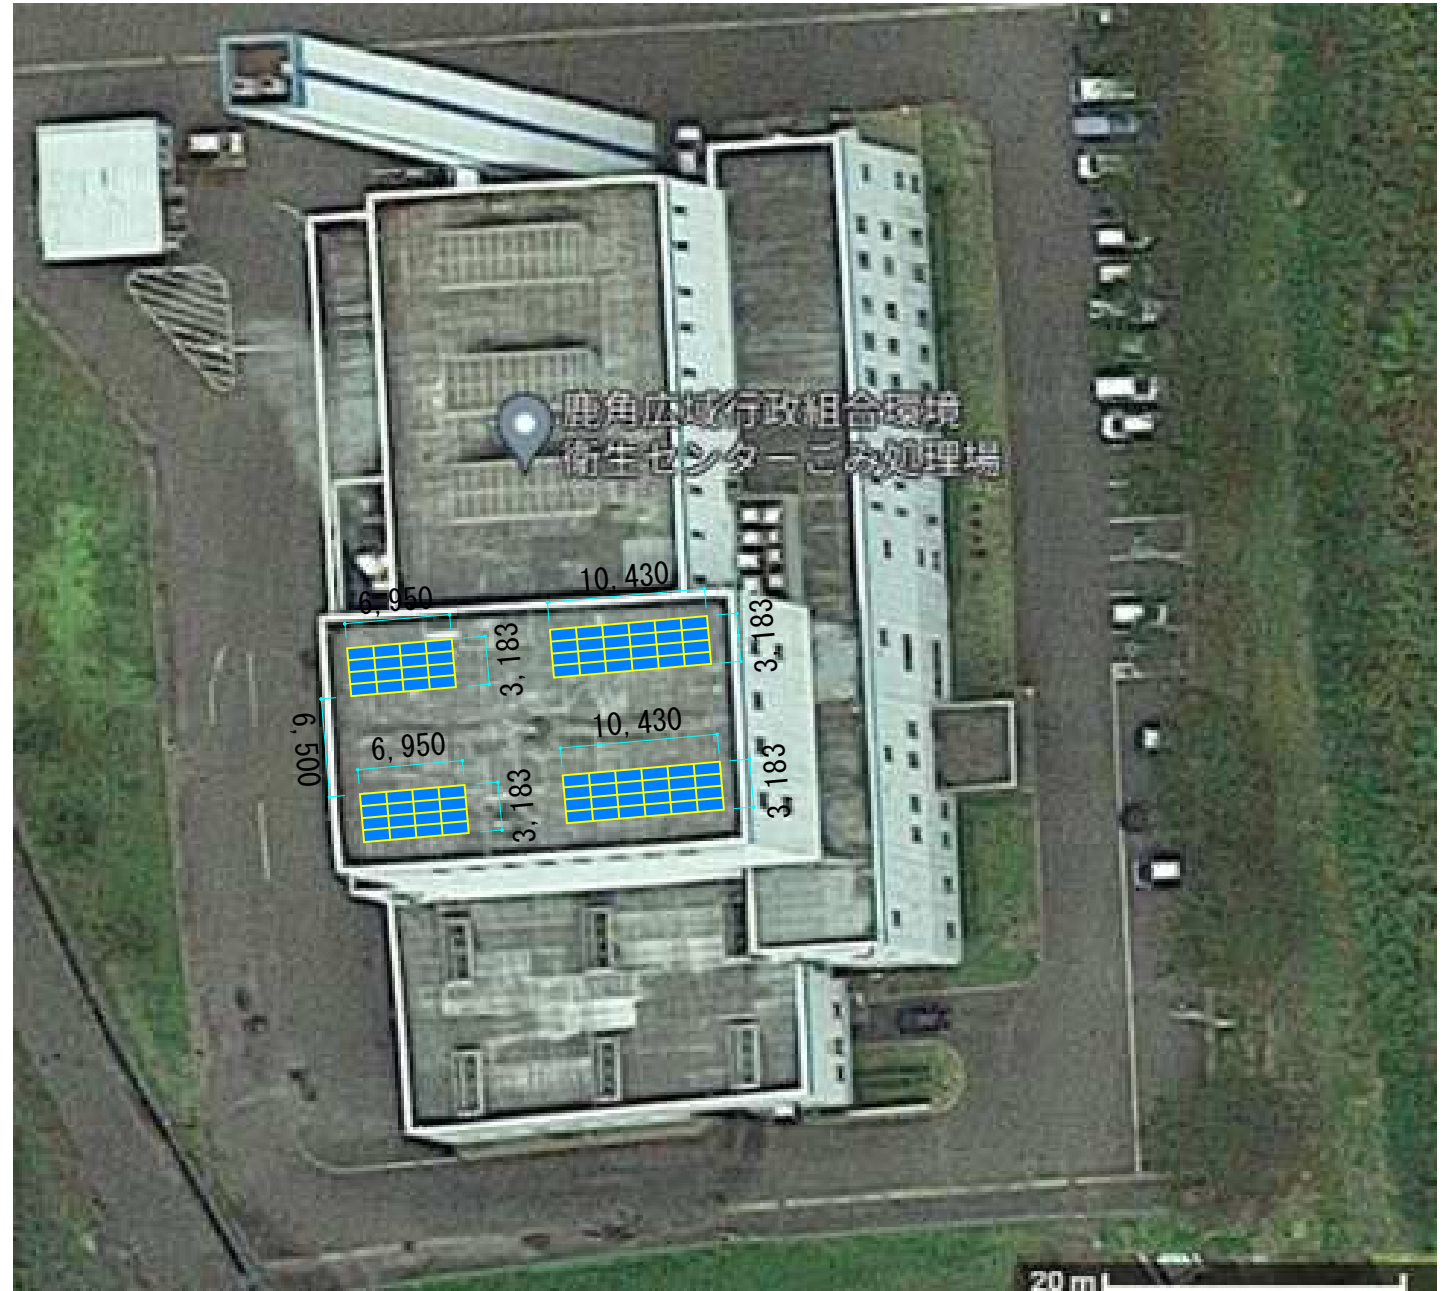

モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
ストリング構成	4段6列×2 + 4段4列×2			
	総発電量		32.80kW	総枚数 80枚
システム発電量				

架台参考図

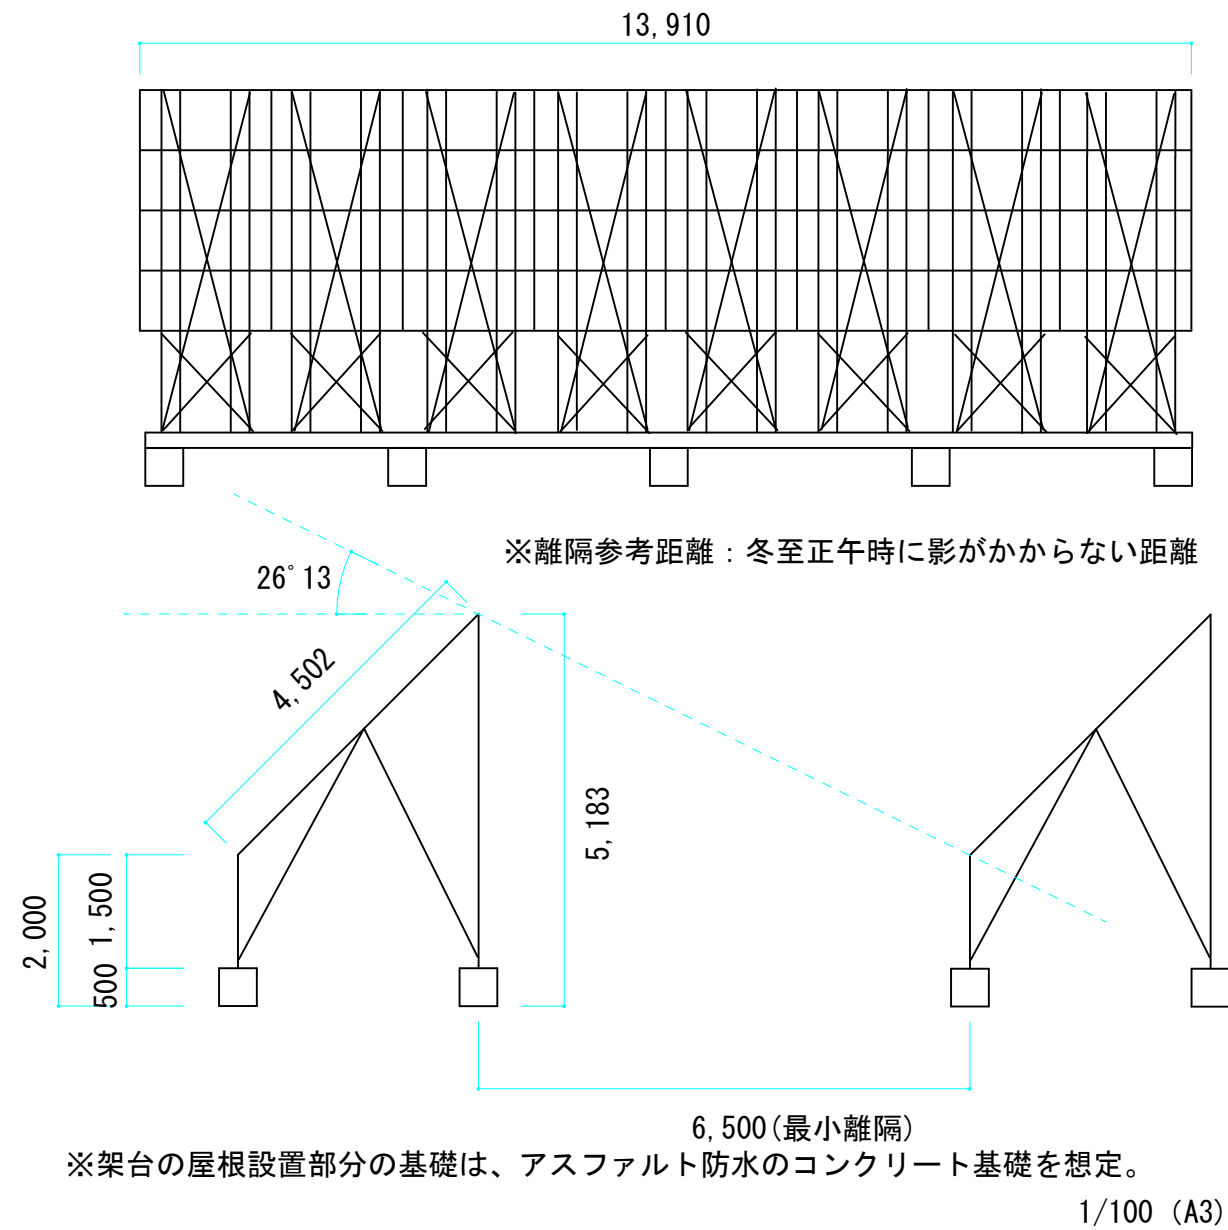

図形名称 太陽光発電設備配置図

特記事項

工事件名 鹿角市 ごみ処理場 太陽光発電設備設置想定図



提出先

製図年月日 2023/10/17

No. 20231017-002


尺度 (A3) 1/500

更新年月日 2023/10/17

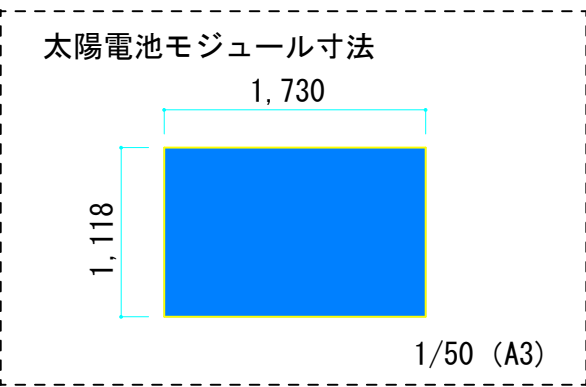



モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	4段16列×1 + 3段12列×1 + 6段3列×1 + 3段3列×3			
	総発電量		59.45kW	総枚数 145枚
システム発電量				

架台参考図

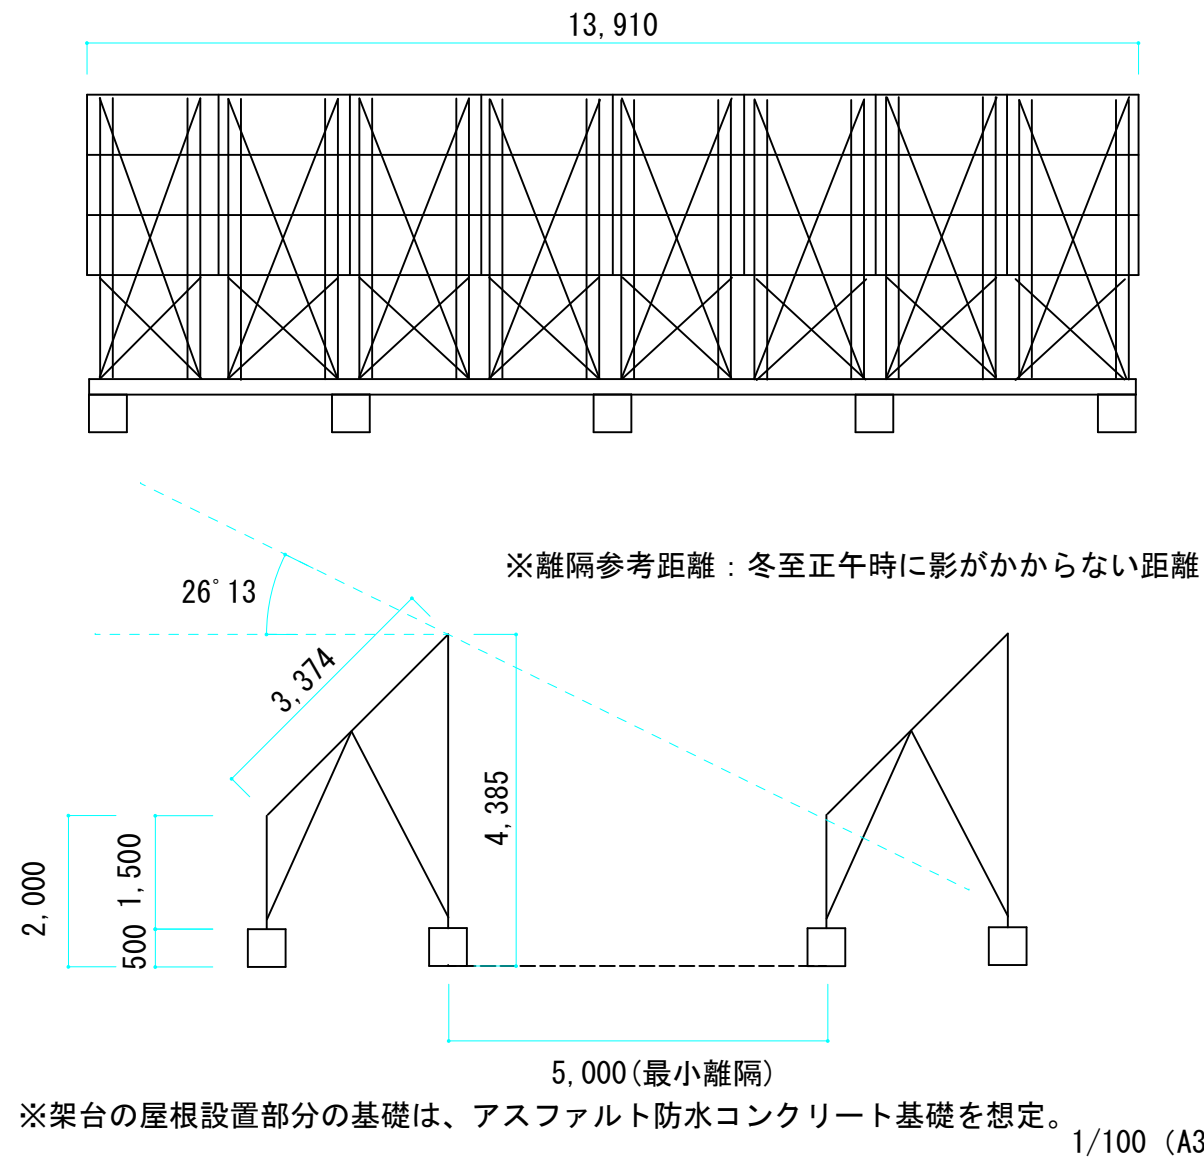


図形名称	太陽光発電設備配置図	工事件名	鹿角市 大湯温泉保養センター(ホテル鹿角) 太陽光発電設備設置想定図	No.	20231018-001
	特記事項		提出先		製図年月日 2023/10/18

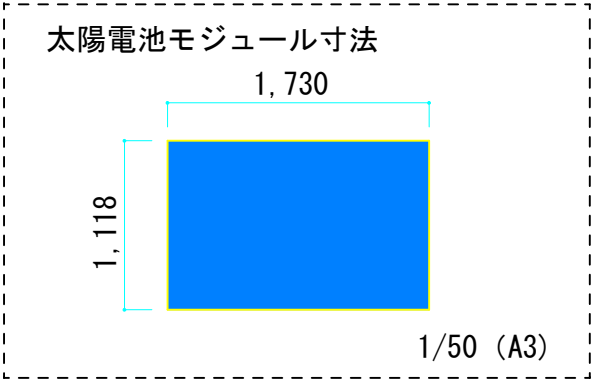



モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	3段16列×1 + 3段12列×1 + 3段10列×2 + 3段6列×1 + 3段4列×2			
	総発電量		76.26kW	総枚数 186枚
システム発電量				

架台参考図

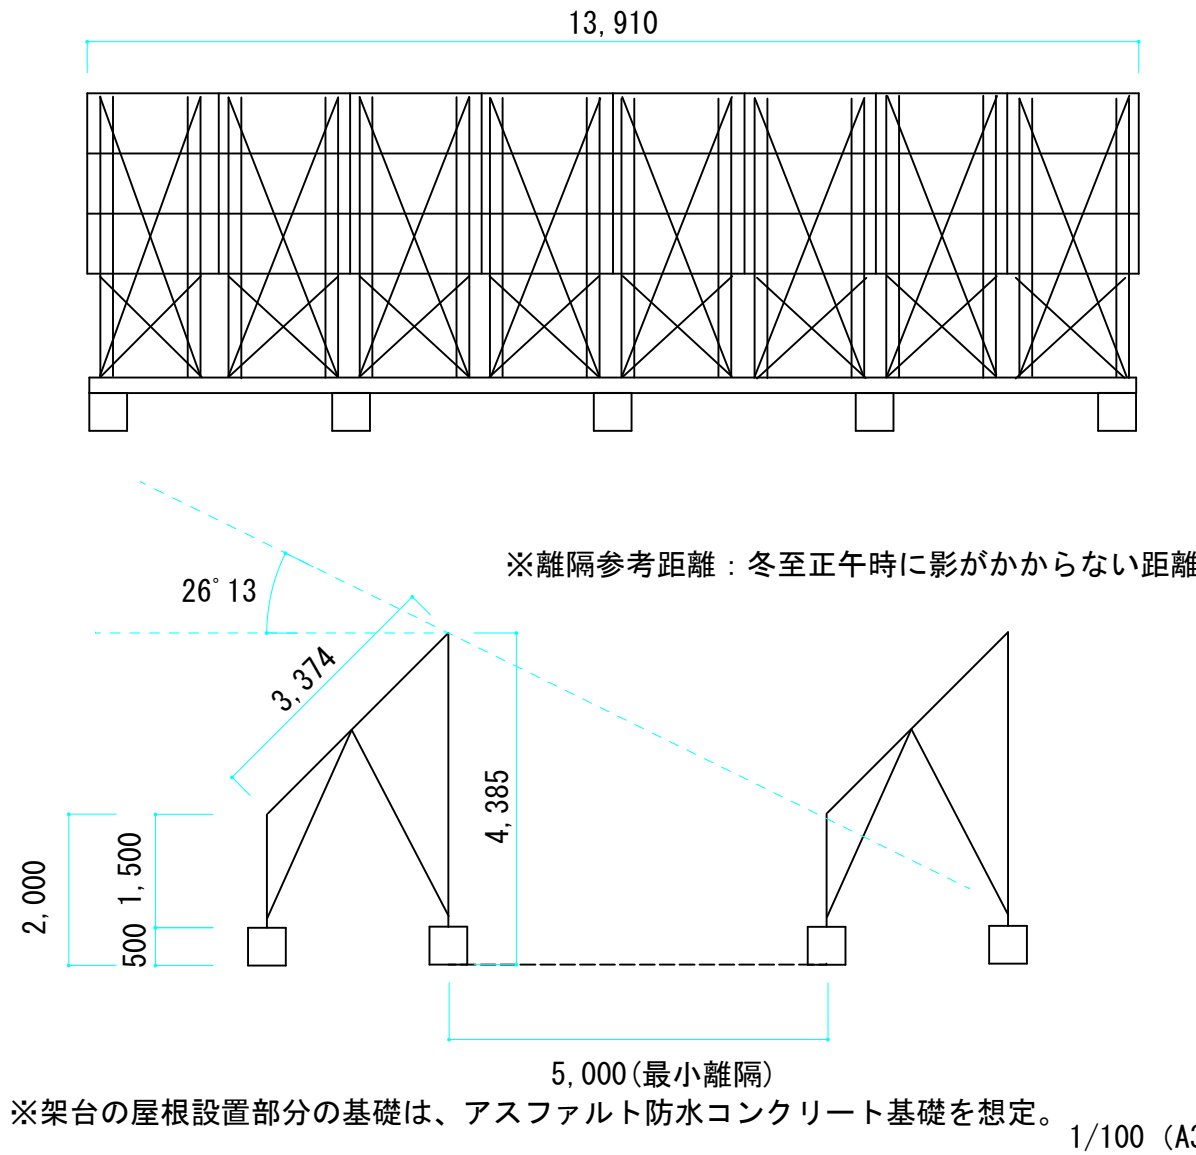


図形名称 太陽光発電設備配置図	工事件名 鹿角市学校給食センター 太陽光発電設備設置想定図			No. 20231016-001
	提出先	製図年月日	2023/10/16	尺度 (A3) 1/500

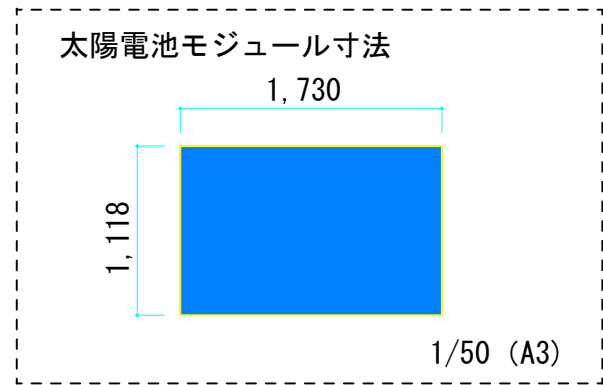



モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	3段14列×2			
	総発電量		34.44kW	総枚数 84枚
システム発電量				


架台参考図

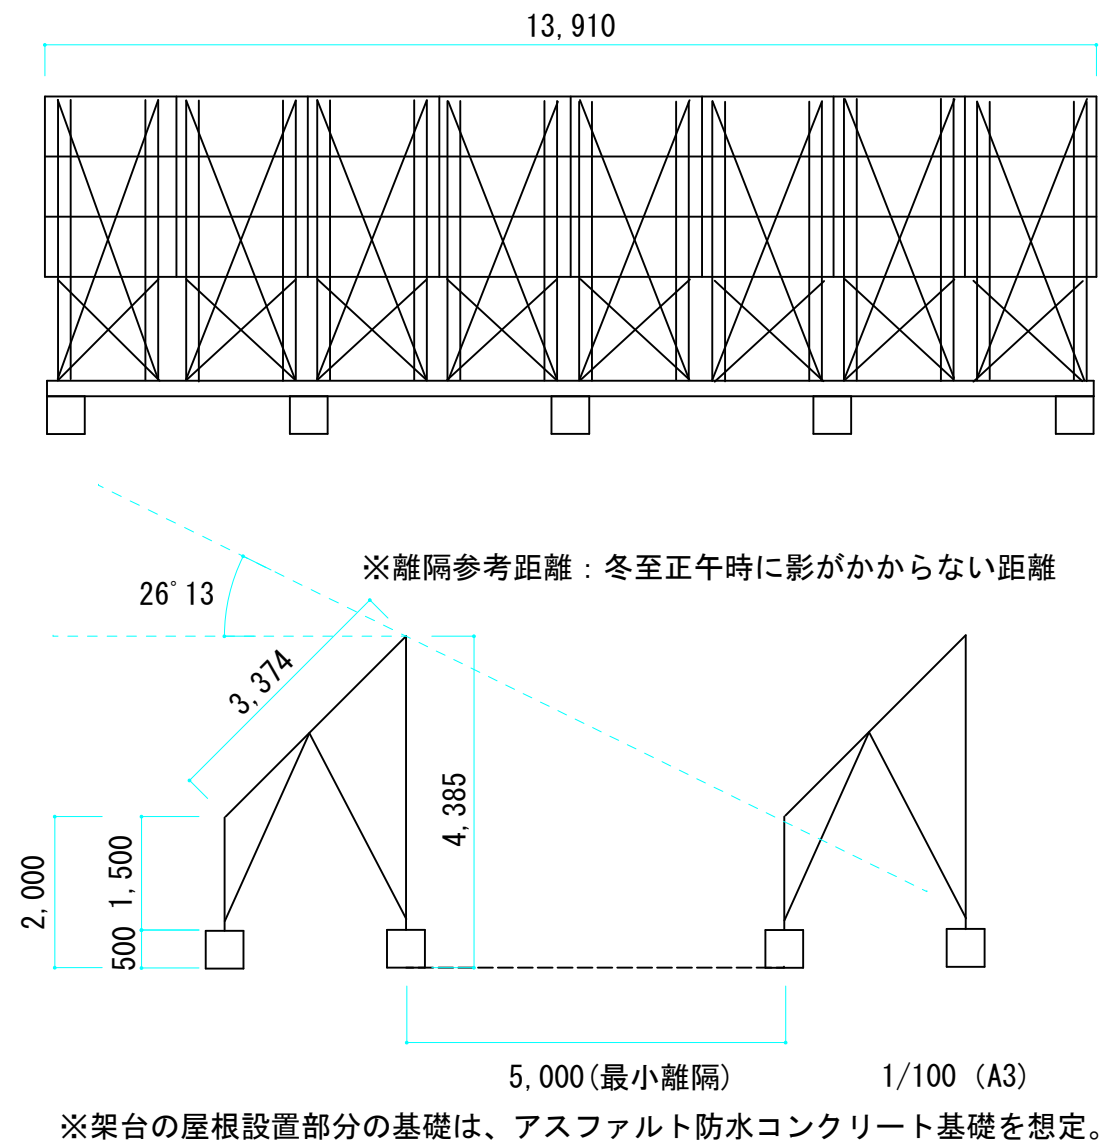

図形名称 太陽光発電設備配置図	工事件名 鹿角市花輪浄水場 太陽光発電設備設置想定図			No. 20231018-004
	提出先	製図年月日 2023/10/18	尺度 (A3) 1/500	

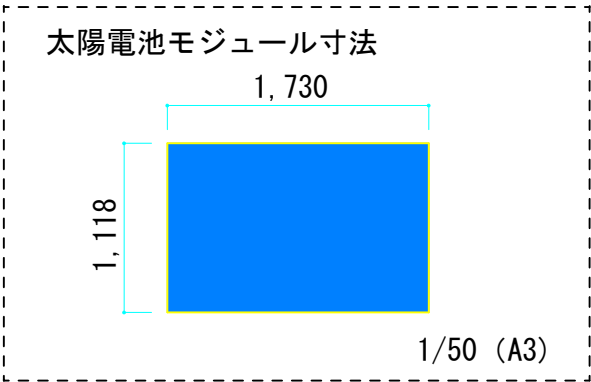


架台参考図

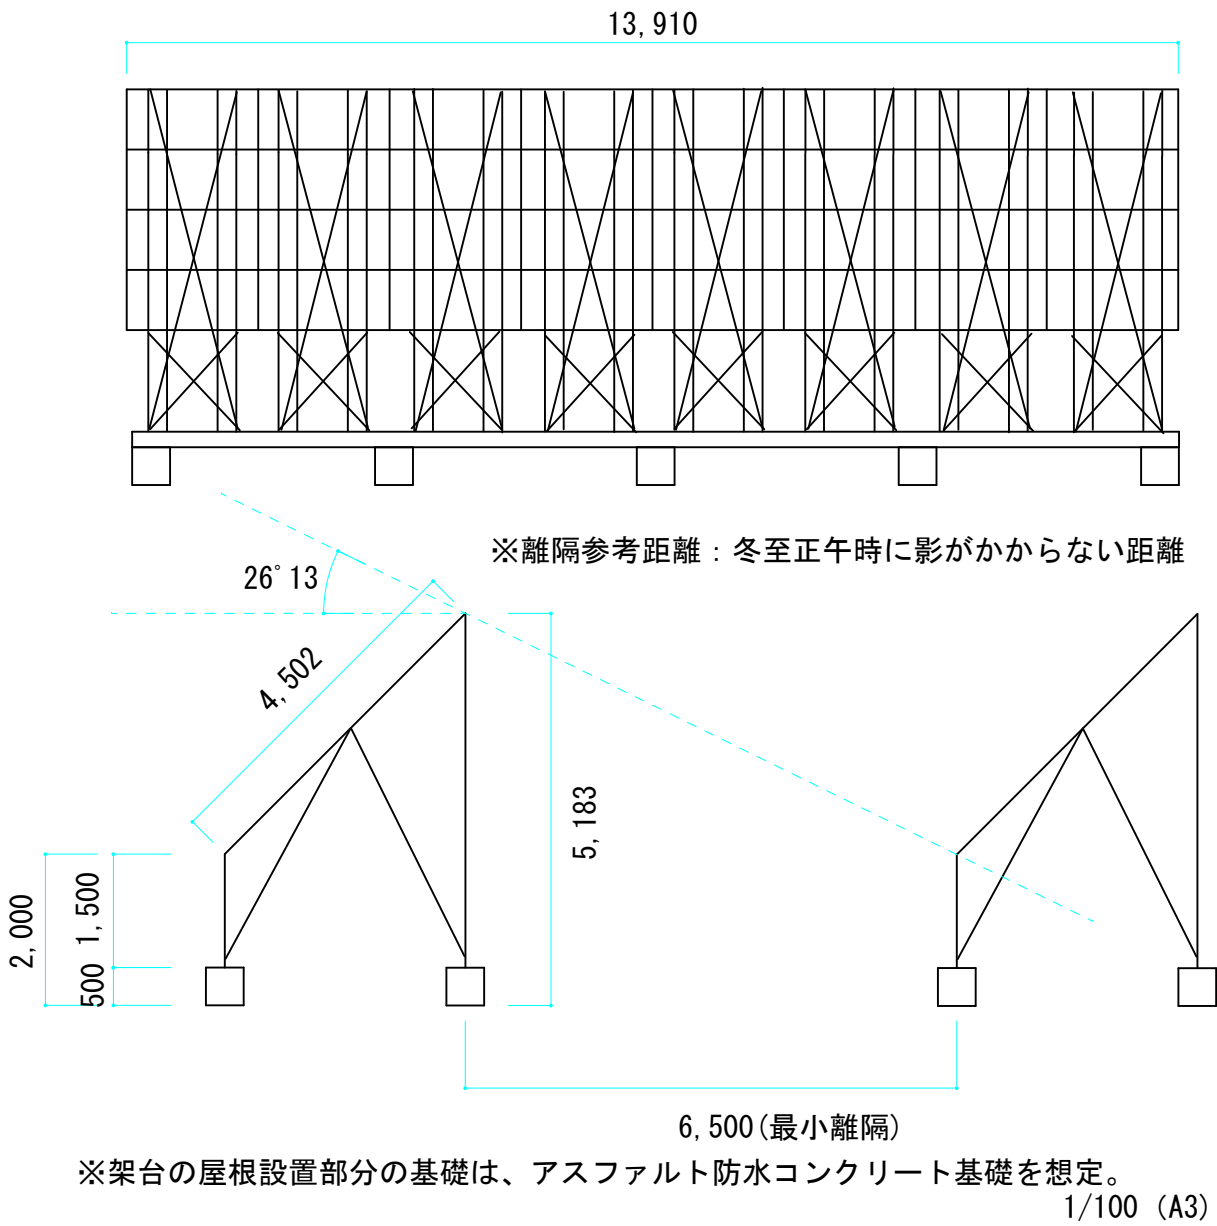


モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
想定架台構成	4段20列×2 + 4段10列×1 + 4段8列×2			
	総発電量		108.24kW	総枚数 264枚
システム発電量				



図形名称 太陽光発電設備配置図	工事件名	鹿角市 花輪小学校 太陽光発電設備設置想定図		No.	20231014-001
	提出先			製図年月日	2023/10/14
特記事項			更新年月日 2023/10/14		尺度 (A3) 1/500




太陽電池モジュール寸法

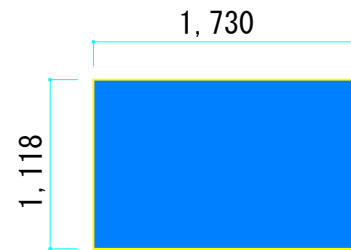

1/50 (A3)

参考設置図

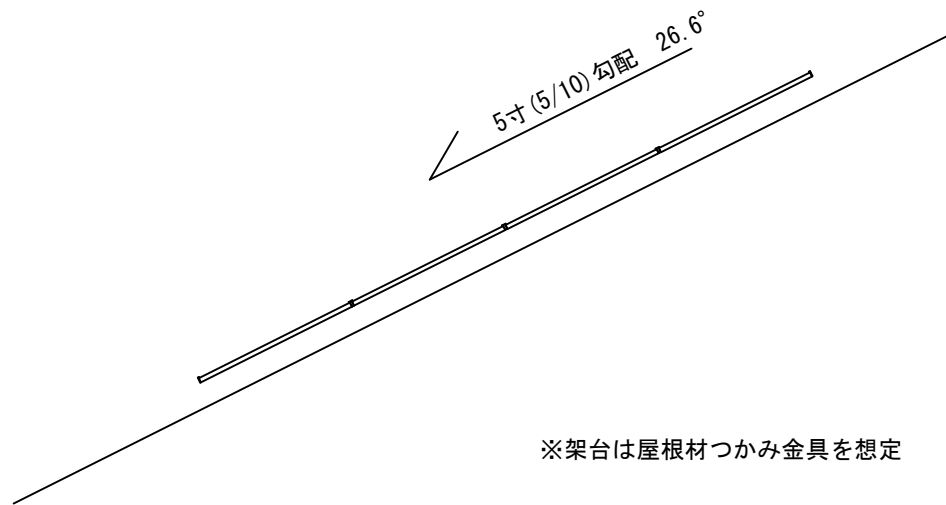



※架台は屋根材つかみ金具を想定

モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	4段16列＋4段8列＋4段4列			
	総発電量		45.92kW	総枚数 112枚
システム発電量				




	図形名称 太陽光発電設備配置図	工事件名 鹿角市 鹿角観光ふるさと館 太陽光発電設備設置想定図		No. 20231018-002
	特記事項	提出先	製図年月日 2023/10/18	尺度 (A3) 1/500

更新年月日 2023/10/18

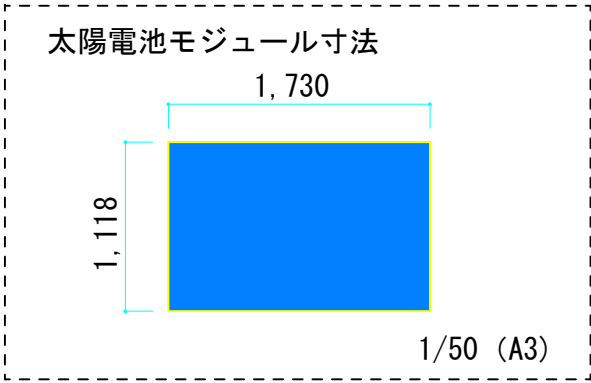


モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
ストリング構成	4段6列×2			
	総発電量		19.68kW	総枚数 48枚
システム発電量				


架台参考図

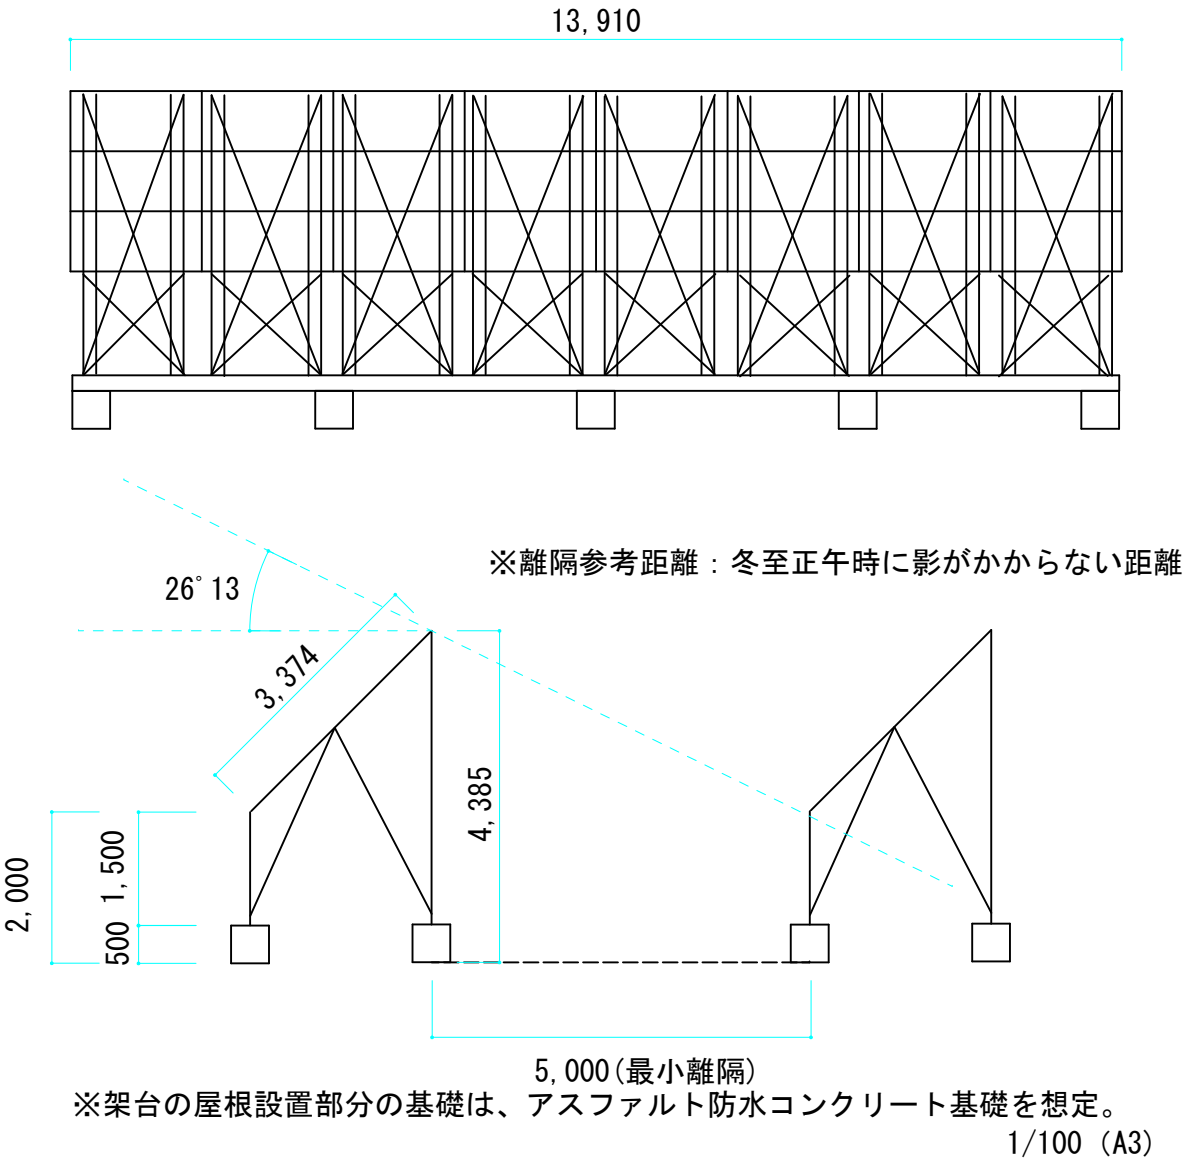

	図形名称 太陽光発電設備配置図	工事件名 鹿角市交流プラザ 太陽光発電設備設置想定図		No. 20231017-004
	特記事項	提出先	製図年月日 2023/10/17	尺度 (A3) 1/250




太陽電池モジュール寸法

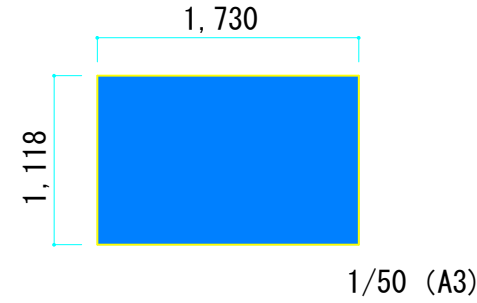

モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	3段12列×1 + 3段8列×5 +3段3列×1段5列			
	総発電量		67.65kW	総枚数 165枚
システム発電量				

架台参考図

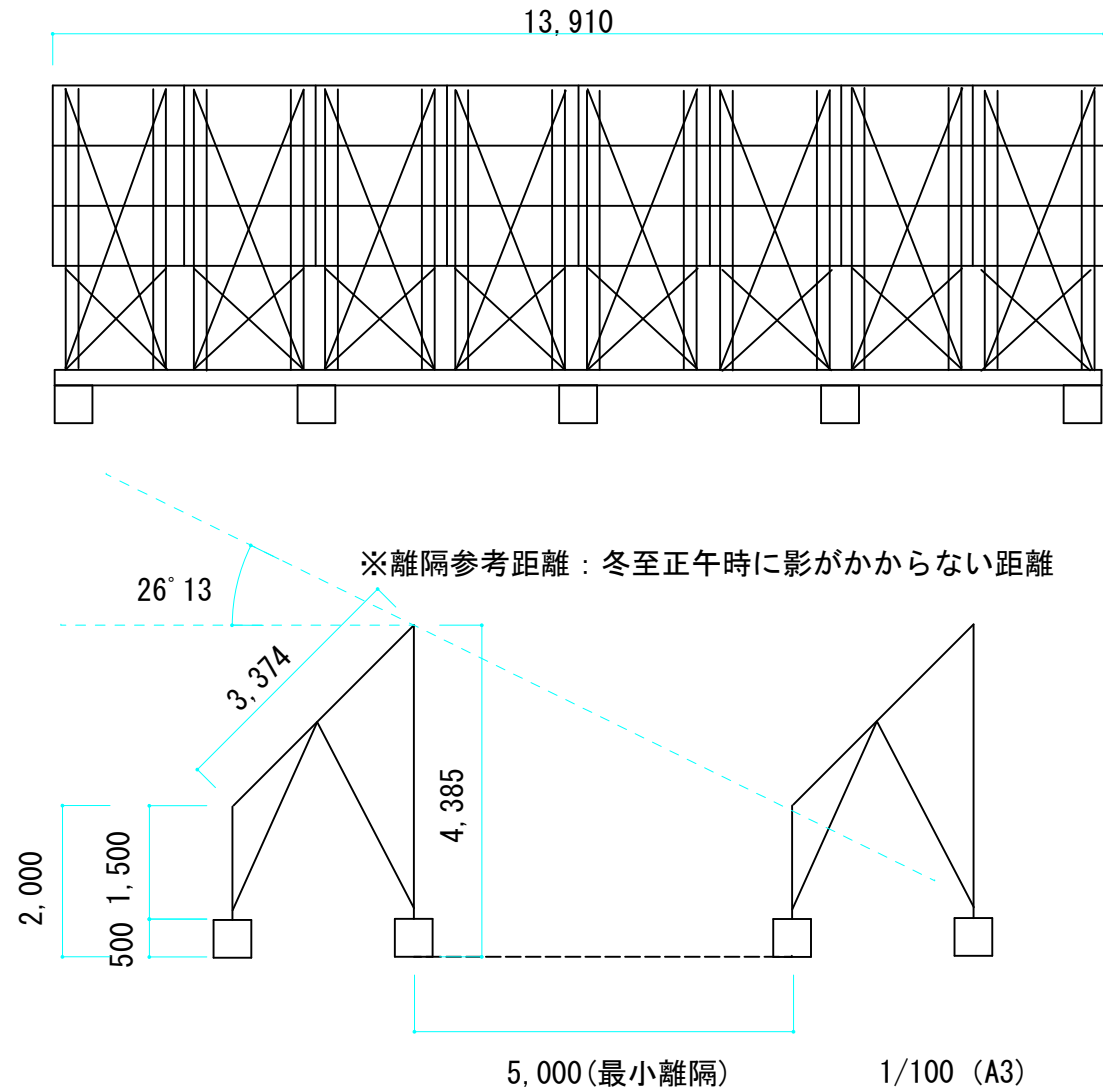


※架台の屋根設置部分の基礎は、アスファルト防水コンクリート基礎を想定。




図形名称	太陽光発電設備配置図	工事件名	鹿角市 谷内地区市民センター 太陽光発電設備設置想定図	No.	20231018-003
特記事項		提出先		製図年月日	2023/10/18
				尺度	(A3) 1/250

更新年月日 2023/10/18




太陽電池モジュール寸法

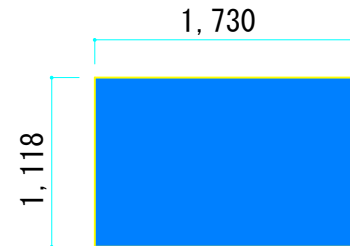


1/50 (A3)

モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
ストリング構成	4段6列×4+4段4列×2			
	総発電量		52.48kW	総枚数 128枚
システム発電量				

架台参考図

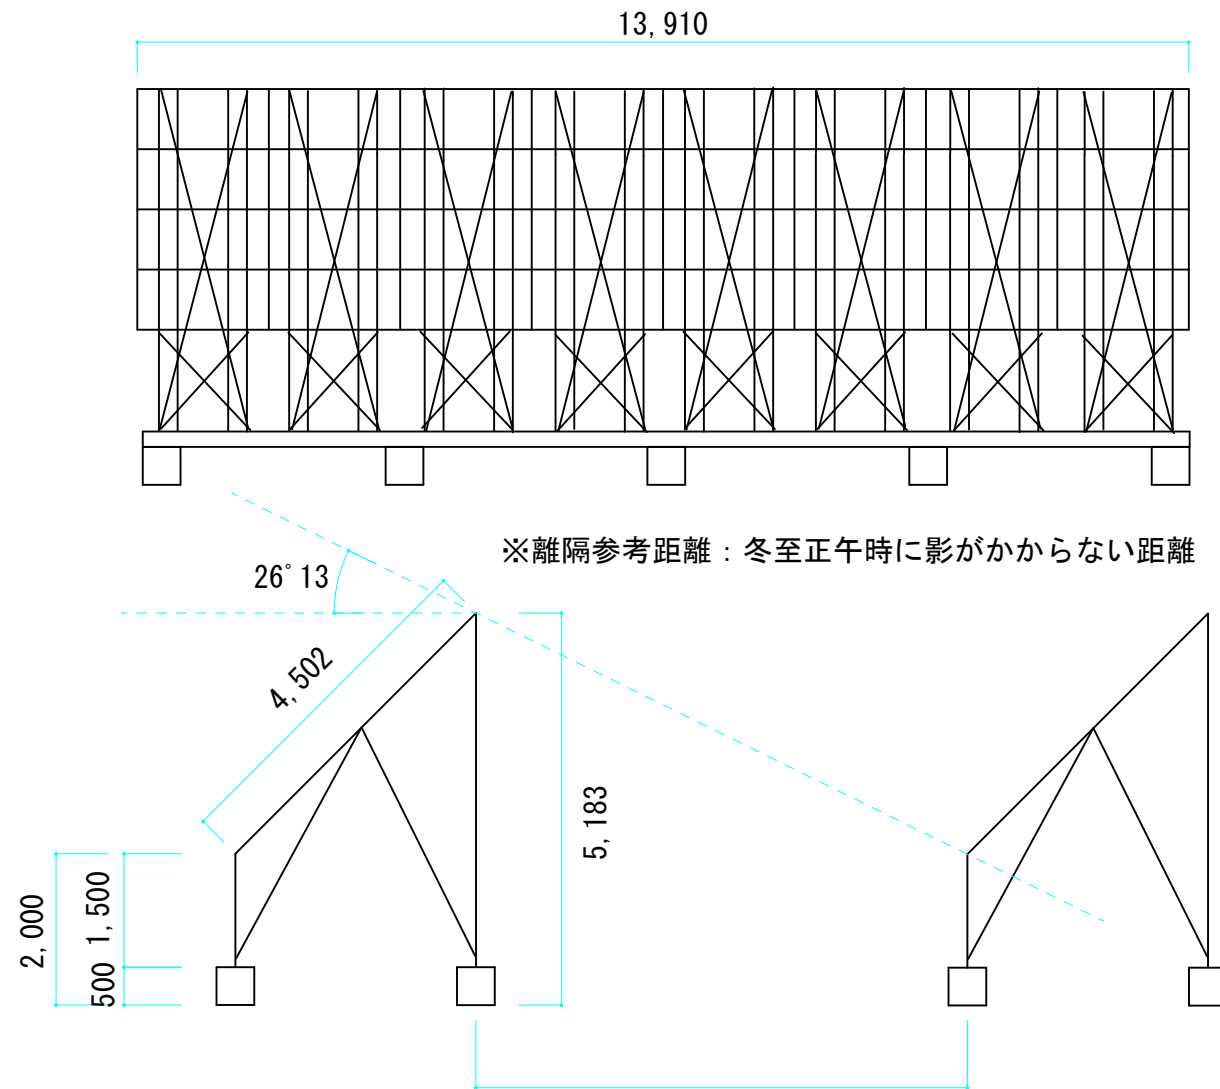

※架台の屋根設置部分の基礎は、アスファルト防水コンクリート基礎を想定。
1/100 (A3)

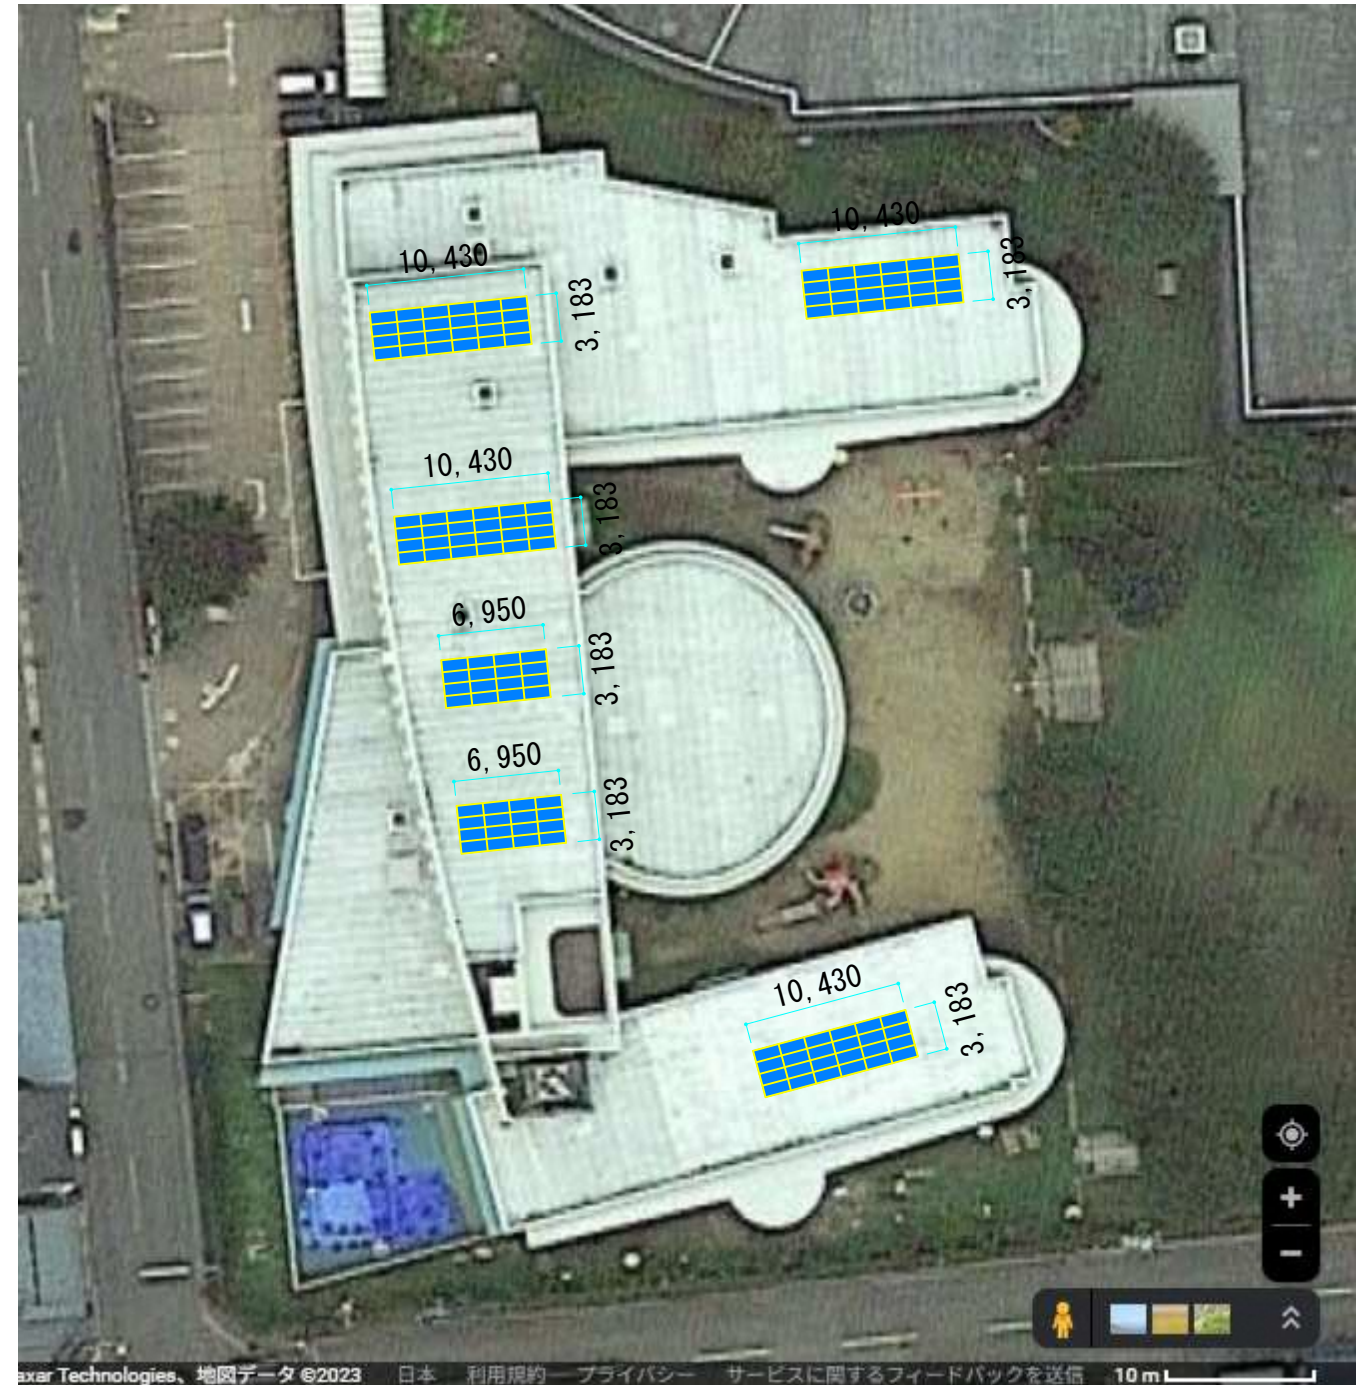

図形名称 太陽光発電設備配置図

特記事項

工事件名 鹿角市 さくら保育園 太陽光発電設備設置想定図



提出先

製図年月日 2023/10/17

No. 20231017-001



尺度 (A3) 1/500

更新年月日 2023/10/17

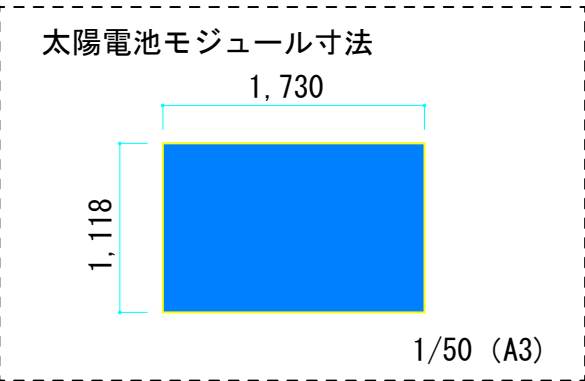


モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	2段22列×4 + 2段12列×2			
	総発電量		91.84kW	総枚数 224枚
システム発電量				


架台参考図

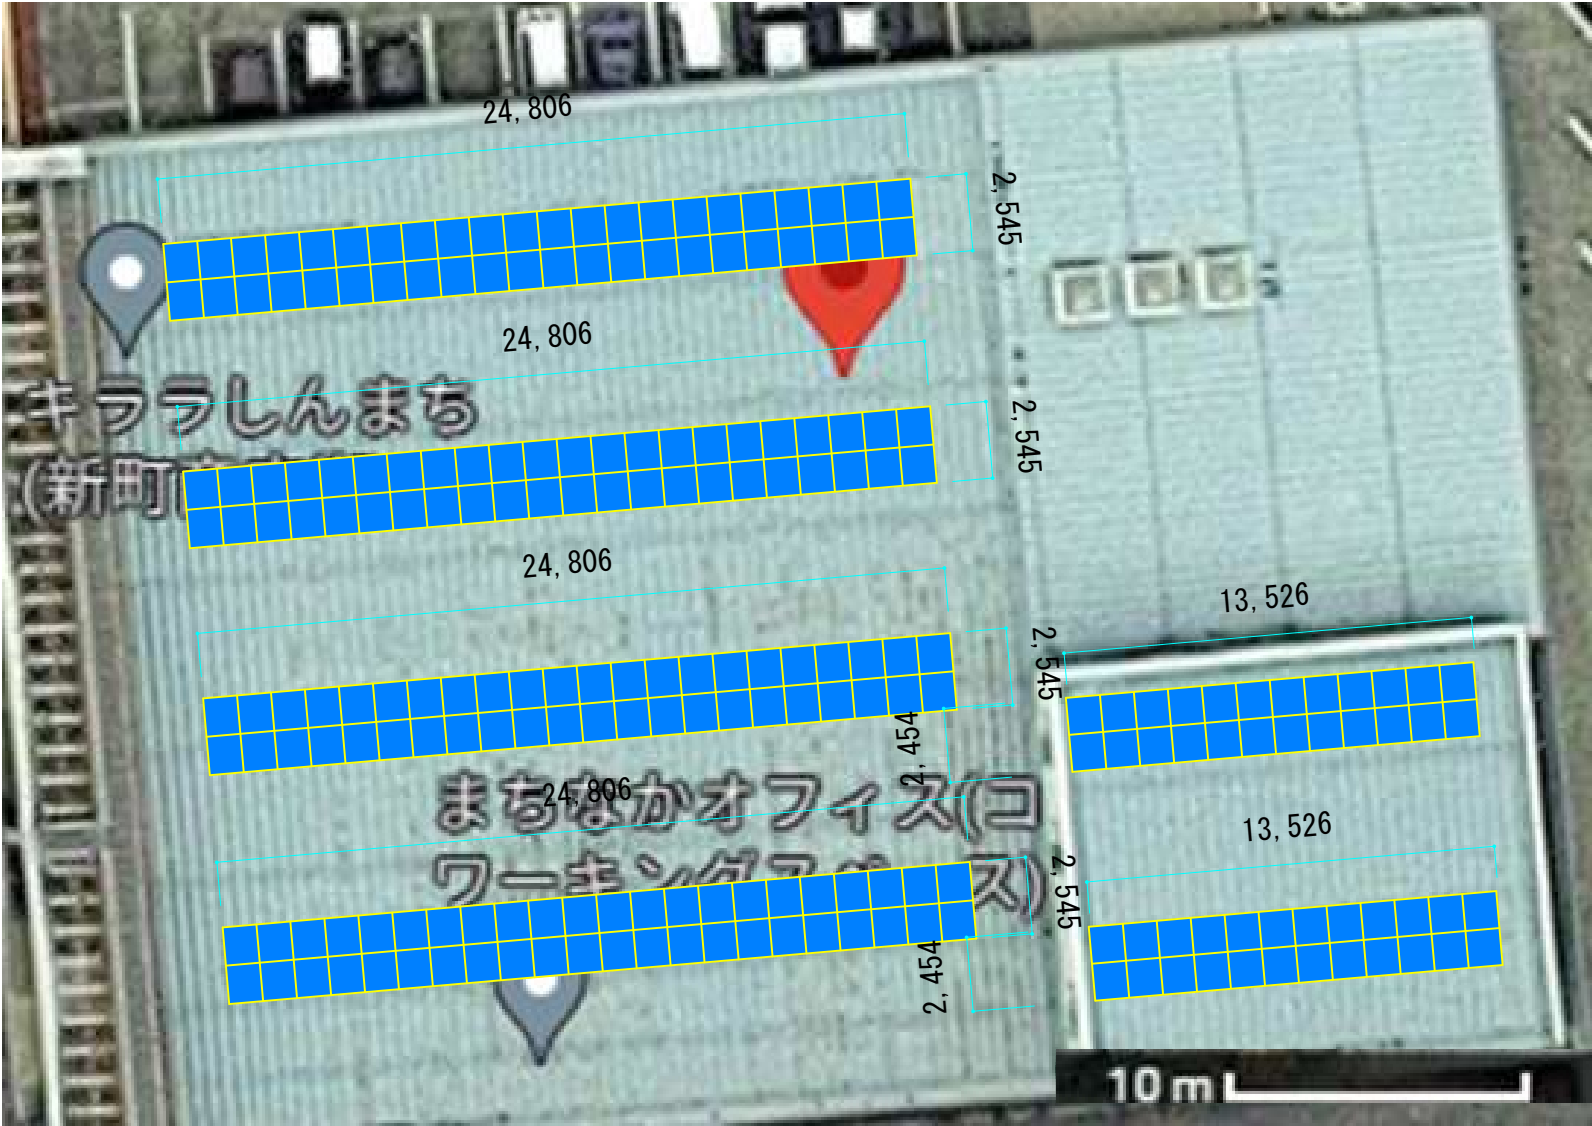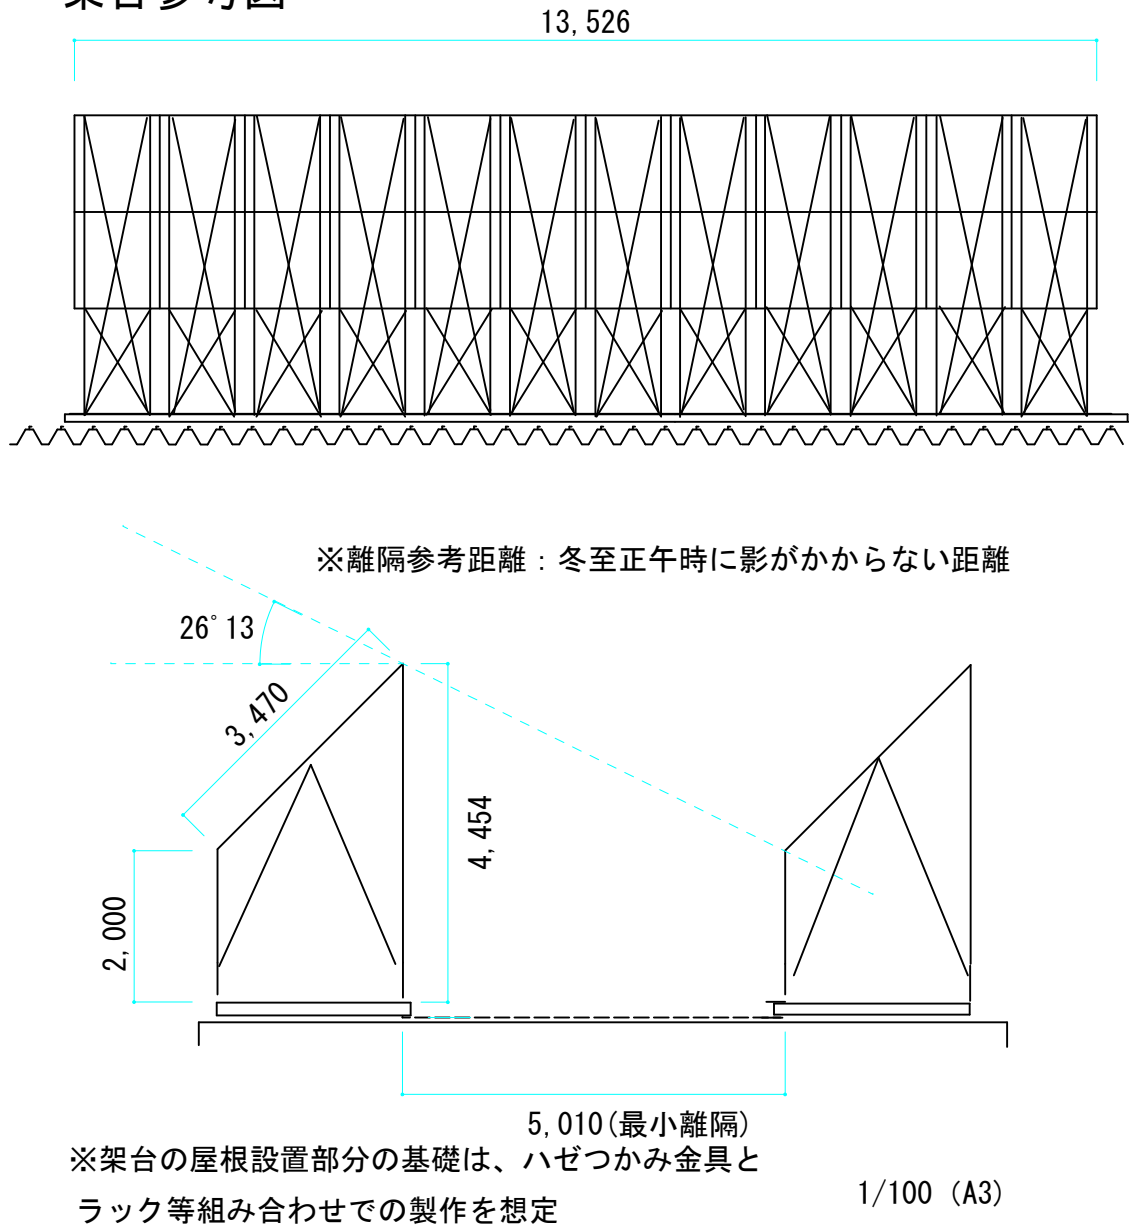

	図形名称 太陽光発電設備配置図	工事件名 鹿角市 まちなかオフィス 太陽光発電設備設置想定図		No. 20231016-004
	特記事項	提出先	製図年月日 2023/10/16	尺度 (A3) 1/250




太陽電池モジュール寸法

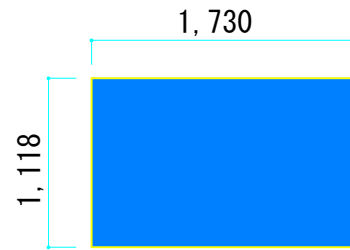


1/50 (A3)

モジュール	単結晶	410W	REC410AA Pure-R	REC
アレイ構成	4段8列×1 + 4段6列×5 + 4段4列×2			
	総発電量		67.24kW	総枚数 164枚
システム発電量				

架台参考図

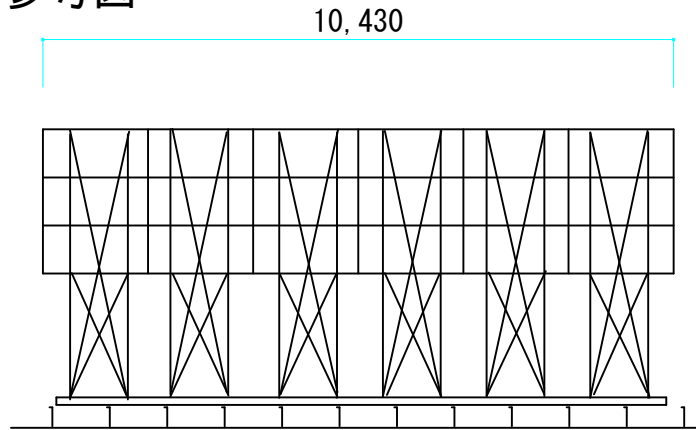

※離隔参考距離：冬至正午時に影がかからない距離

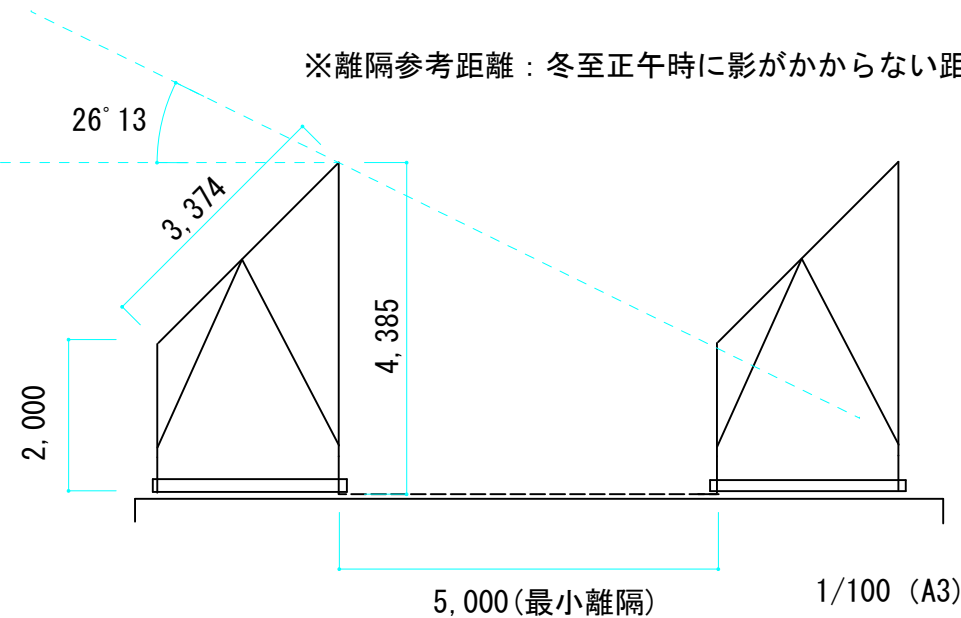

※架台の屋根設置部分の基礎は、立平ハゼつかみ金具とラック等組み合わせでの製作を想定(勾配により長さを調整する)



図形名称 太陽光発電設備配置図

特記事項

工事件名 鹿角市 毛馬内保育園 太陽光発電設備設置想定図

提出先

製図年月日 2023/10/17

No. 20231017-003

尺度 (A3) 1/500

更新年月日 2023/09/13